


POZIOM PORÓWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI

TRÓJNIK REDUKCYJNY DN150/80
ZASUWA DN80

Proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=80.00

ZMIANA KIERUNKU 45°
ZMIANA KIERUNKU 45°
HYDRANT NADZIEMNY Z ZASUWĄ DN80

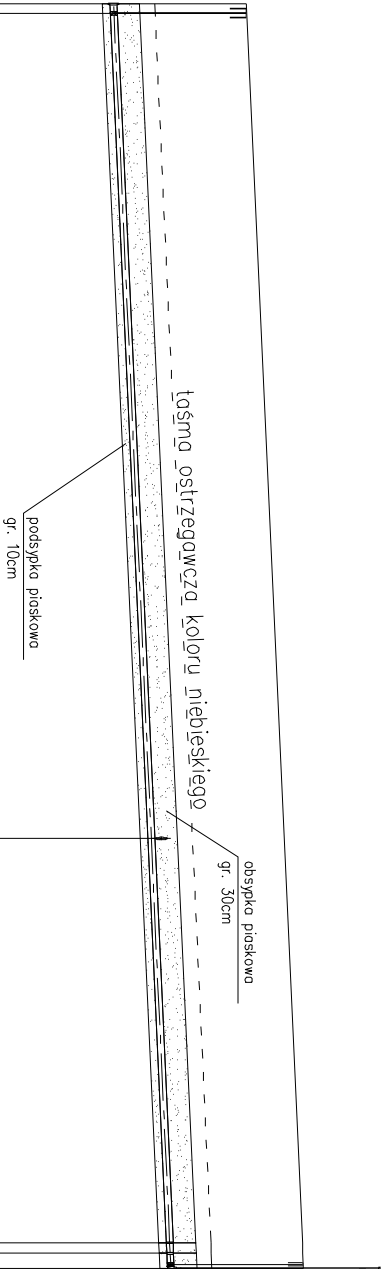

A

HP1

0.0	82.0	55.0	83.5
0	82.0	55.0	83.5

PVCciś. 90 PN10 L=83.5m

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZEN" TORUŃ			
ul. Bartnicza 7, 87-100 Toruń, tel. 607096176			
Właściciele działki:		Właściciele wg załączonego wykazu	
Inwestor			
Urząd Gminy Inowrocław			
Obiekt:	SIEĆ I PRZYLĄCZA KANALIZACYJNE ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA		Branża:
Adres:	m. Trzaski - Komaszyce gm. Inowrocław		Sanitarna
Temat:	PROFIL WODOCIĄGU ODCINEK A - HP1		Skala:
Projektował:	Zenon Barski	UAN-KZ- 7210/38587	1:100/500
Sprawił:	inż. Zbigniew Lewandowski	WRR-1-7131 -14/02	Nr rys.:
Data:	Toruń 22.11.2012		7